



Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely

Kuvaajia kyselyn tuloksista / Sisäilmasto

24.11.2022




Kyselyn toteutus ja vastaajat

- Energia- ja ilmastokysely toteutettiin 24.5.-9.6.2022.
- Verkkokyselynä toteutettuun kyselyyn vastasi 2913 vastaajaa.
- Vastaajat olivat Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsentaloyhtiöiden edustajia.
- Vastaajista 61 prosenttia oli hallituksen puheenjohtajia ja 31 prosenttia hallituksen jäseniä.
- Vastaajista 69 prosenttia oli asuinkerrostaloyhtiöistä ja 27 prosenttia rivitaloyhtiöistä.


Kokemus talviajan huoneilman lämpötiloista

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

”Ovatko mielestäsi taloyhtiönne asuntojen huoneilman lämpötilat talvisin nykyisin sopivat?”

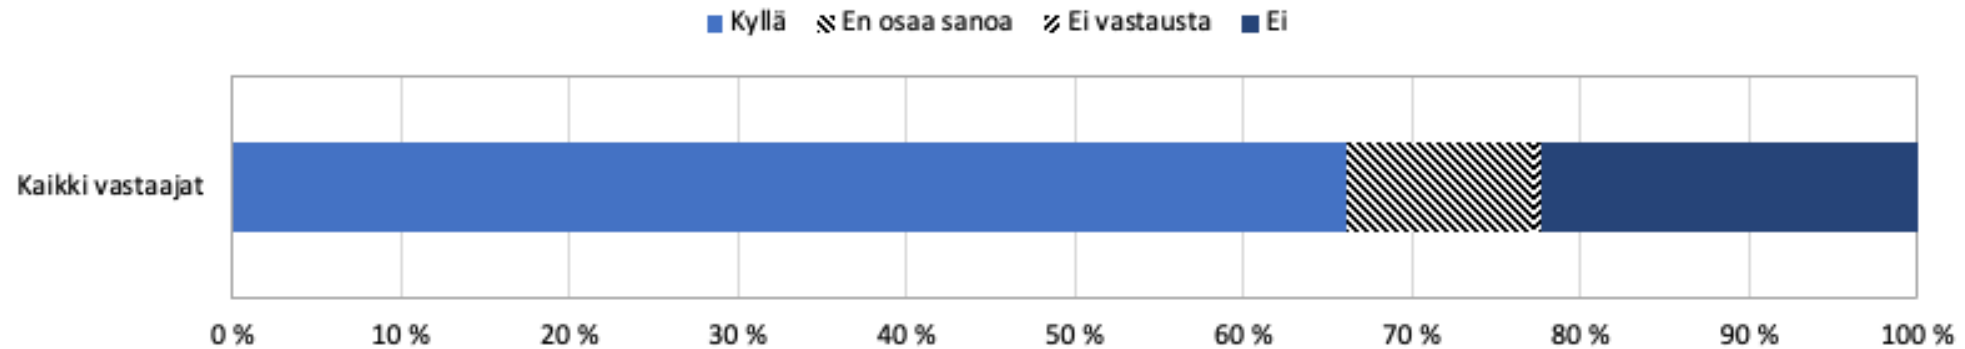


”Miksi talvisajan sisälämpötilat eivät ole sopivat?”

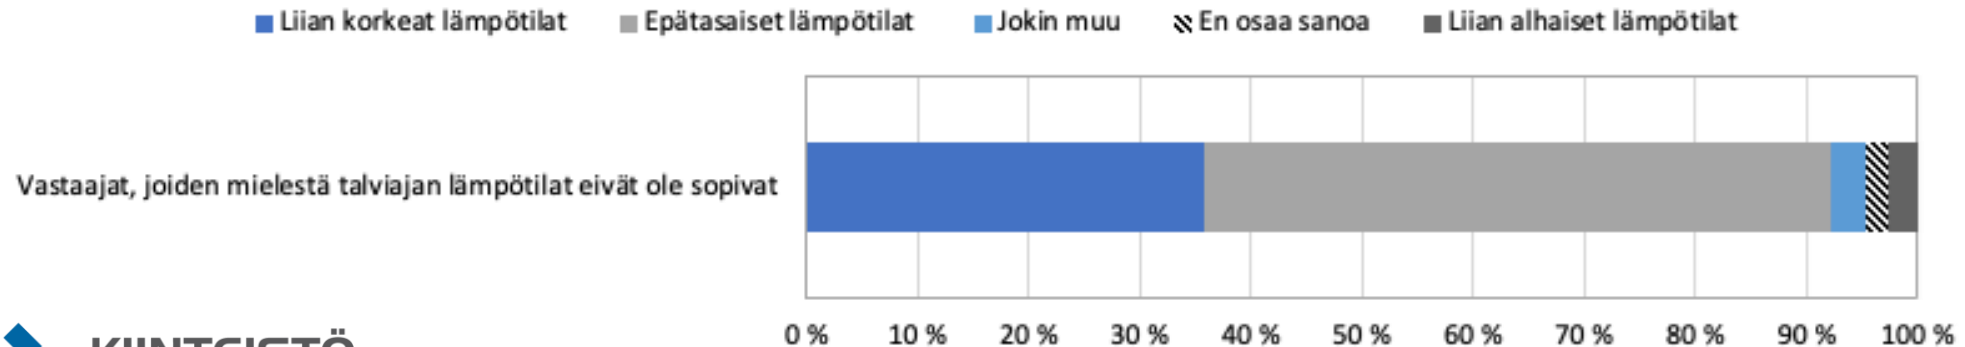

Kokemus kesäajan huoneilman lämpötiloista

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022


”Ovatko mielestäsi taloyhtiönne asuntojen huoneilman lämpötilat kesäisin nykyisin sopivat?”

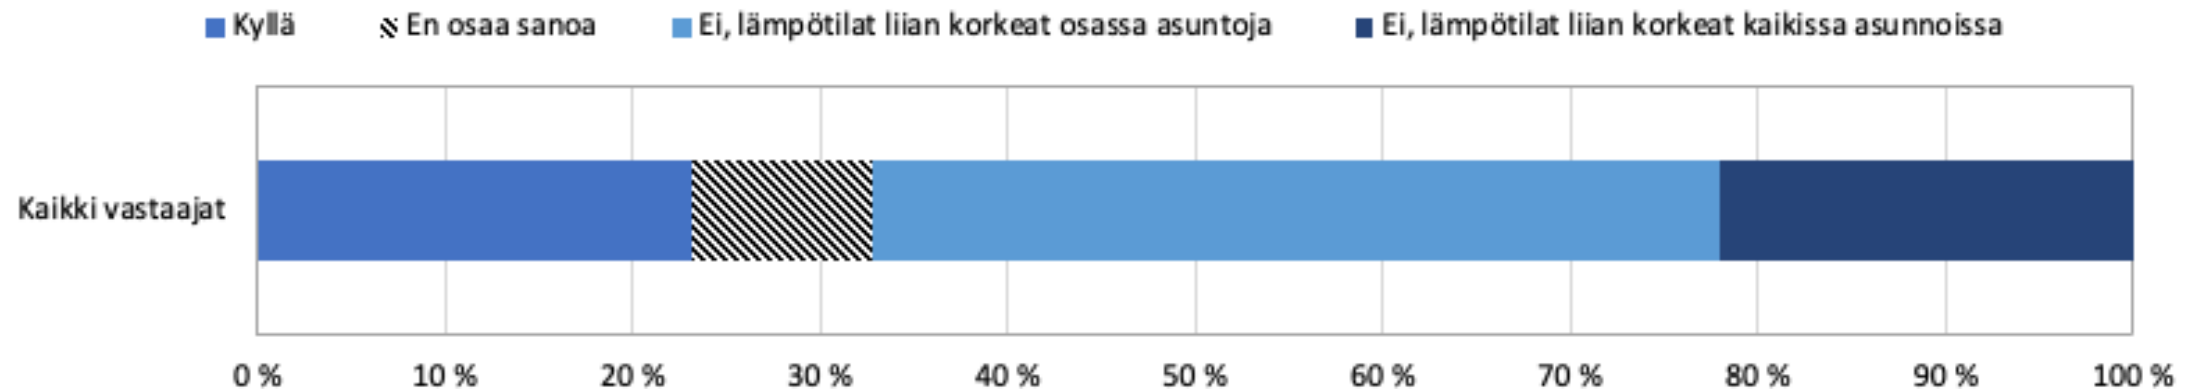

Kokemus sisäilman laadusta talvella

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022


”Onko mielestäsi taloyhtiönne sisäilman laatu hyvä talvella?”

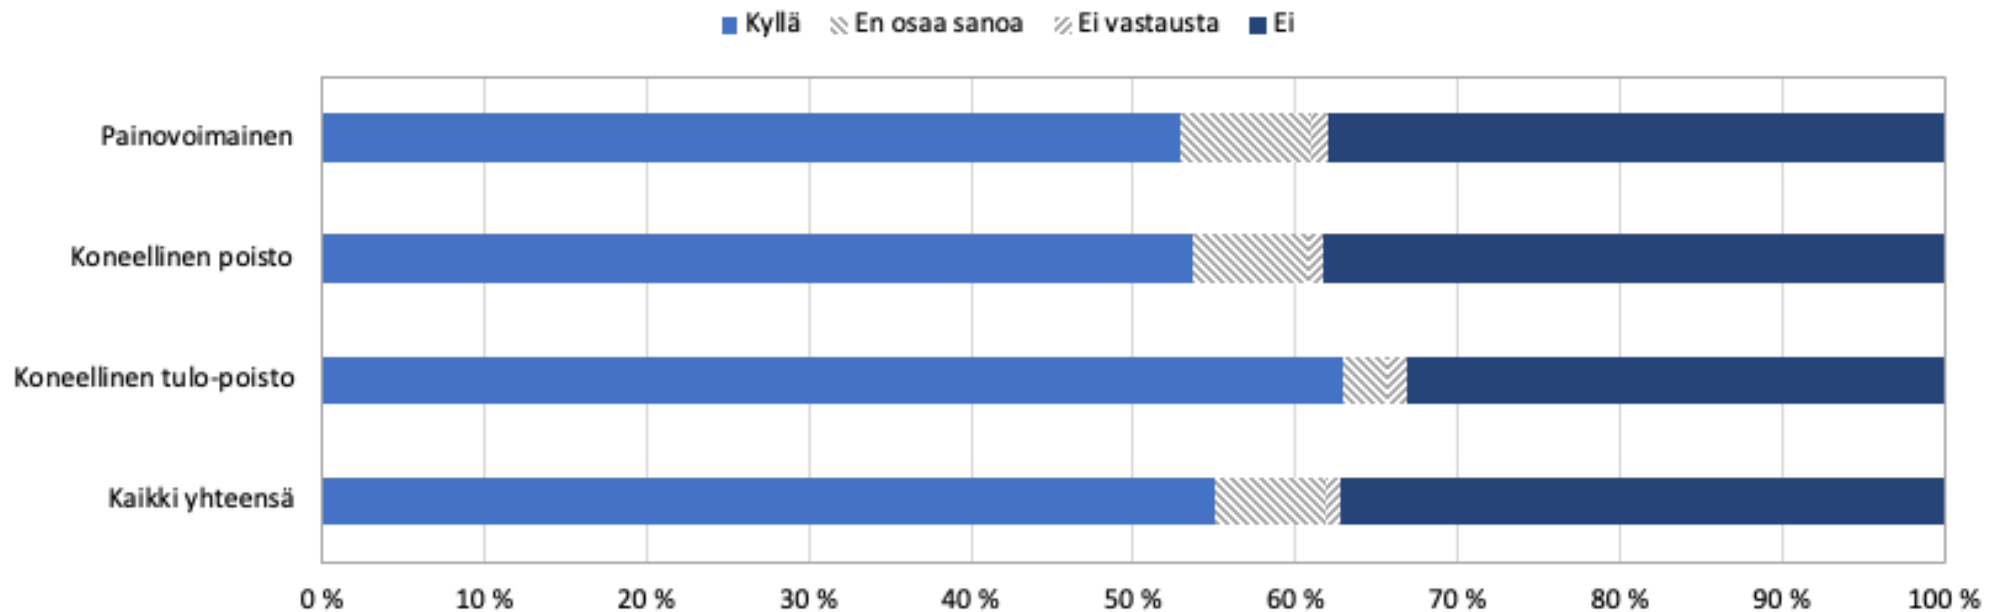

Kokemus sisäilman laadusta kesällä

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022


”Onko mielestäsi taloyhtiönne sisäilman laatu hyvä kesällä?”

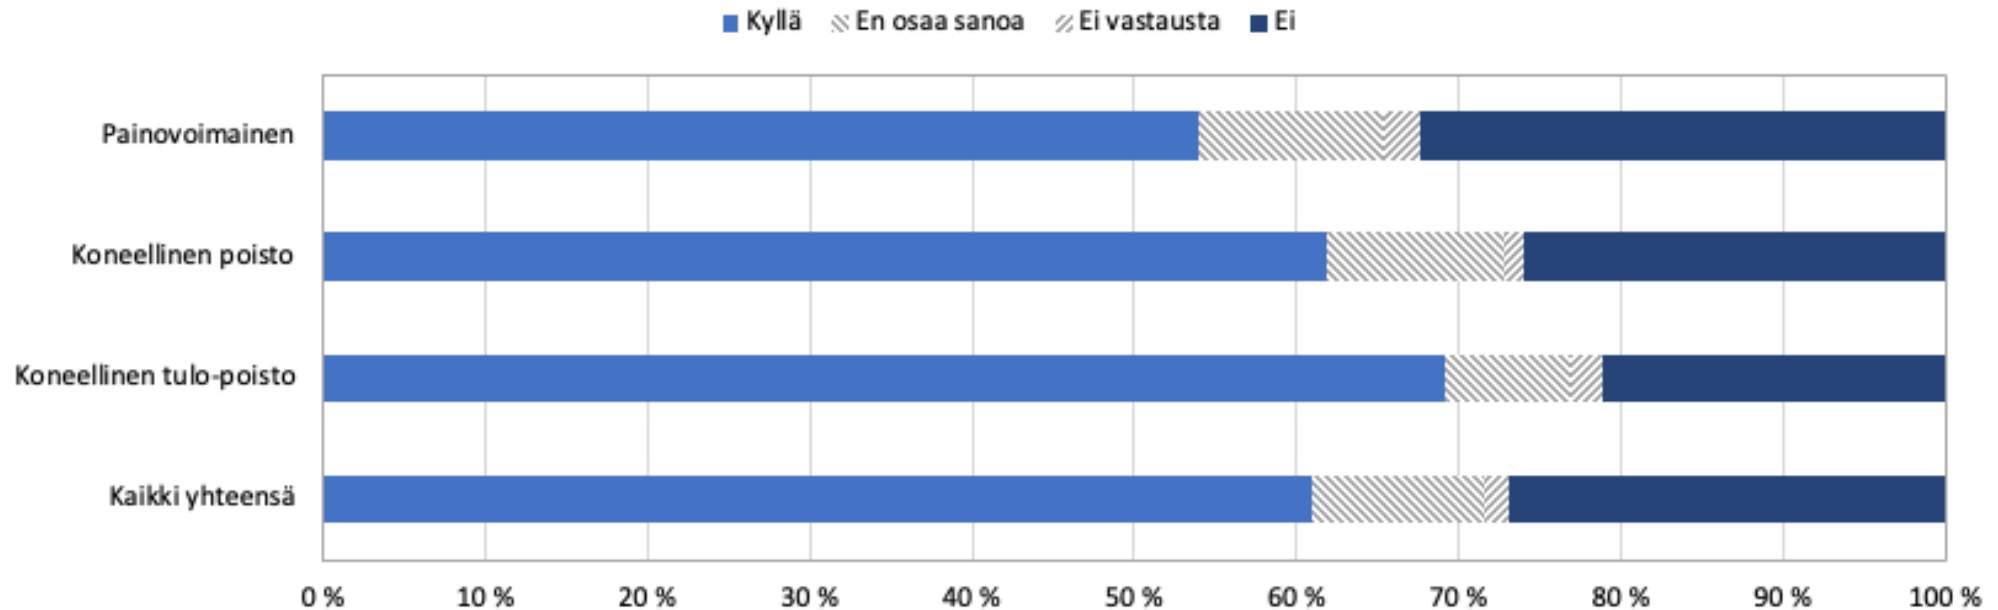

Kokemus sisäilman laadusta kesällä

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022


”Onko mielestäsi taloyhtiönne sisäilman laatu hyvä kesällä?”

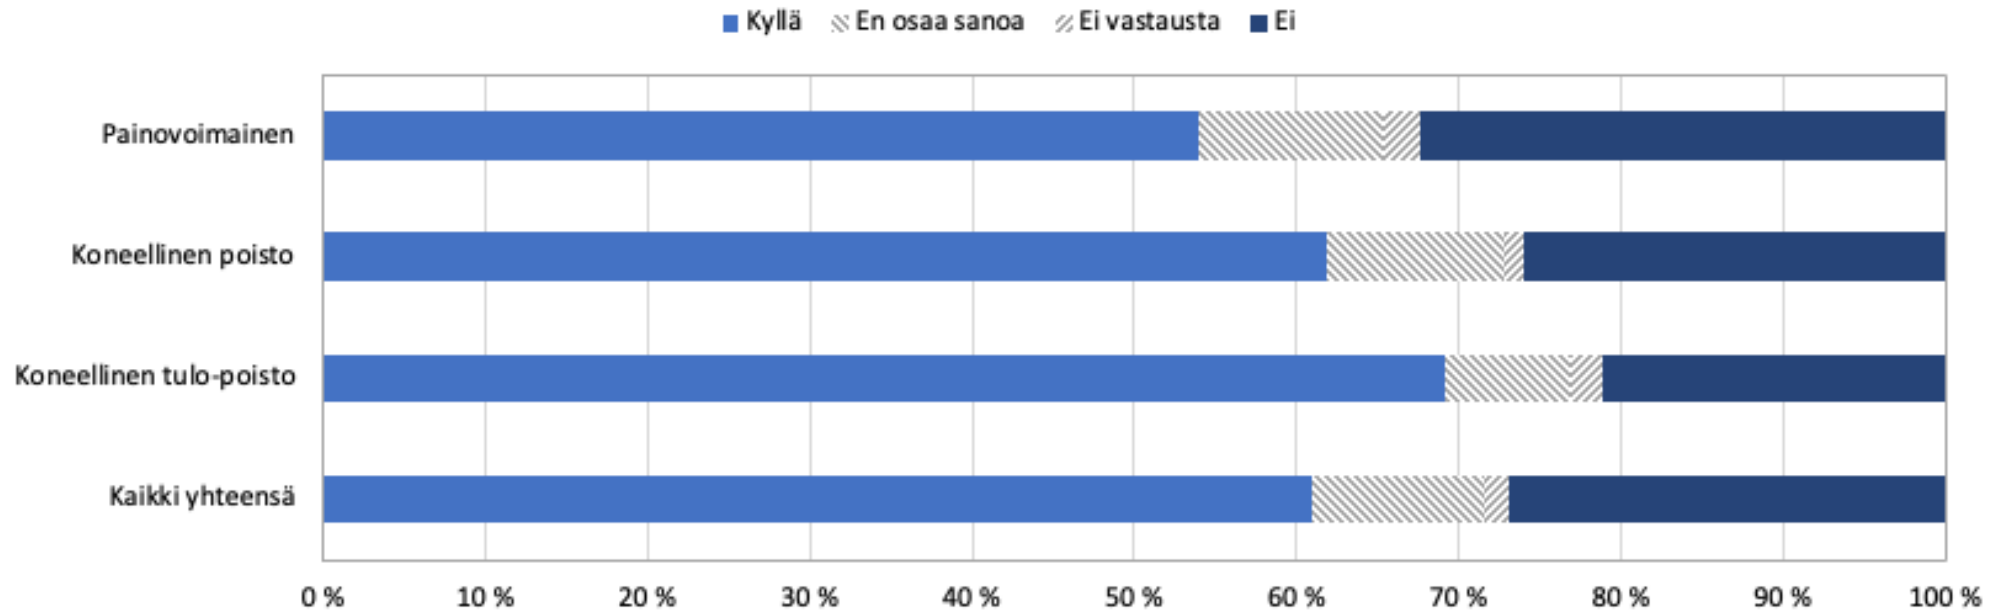

Ikkunoiden ja ovien tiivistykset

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022


”Onko taloyhtiössänne tehty ikkunoiden ja ovien tiivisteiden uusinta?”

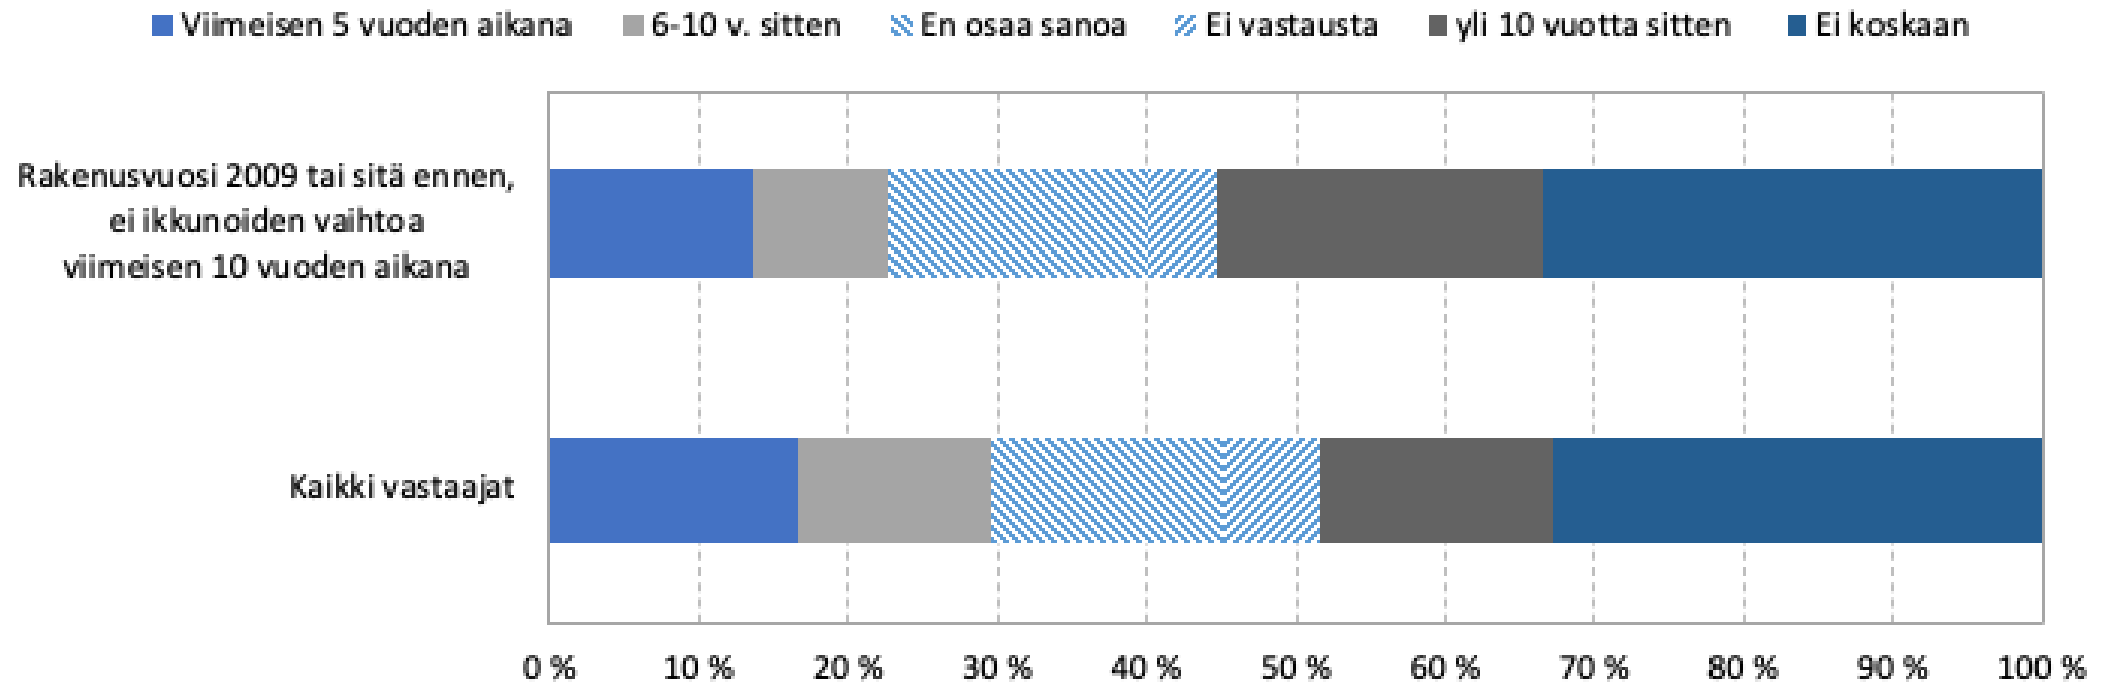

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022


”Milloin taloyhtiönne ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja säädetty?”

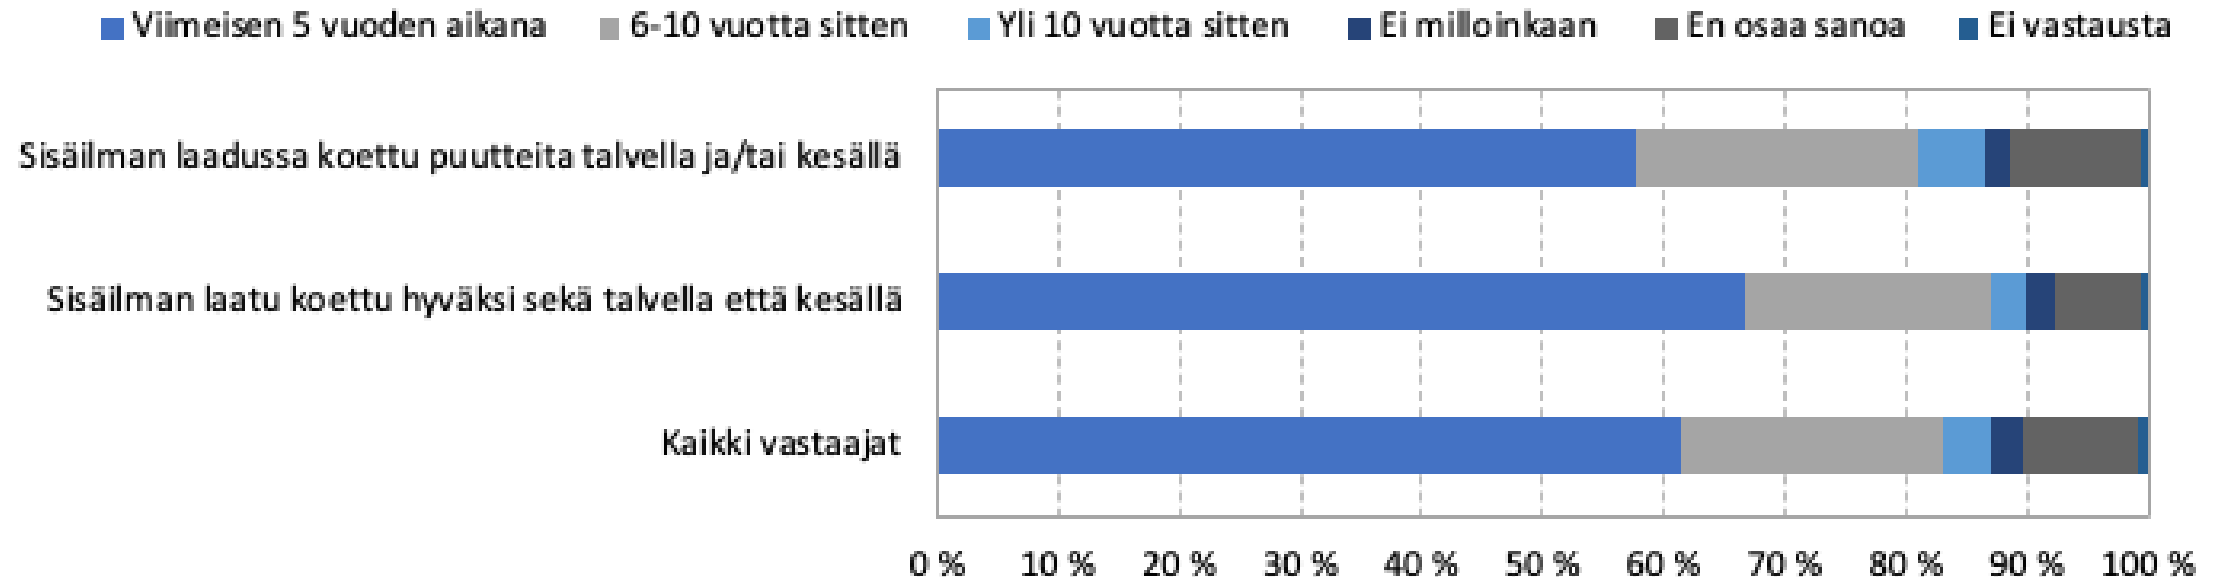

Lämmitysverkoston perussäätö

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

”Milloin taloyhtiönne lämmitysverkoston on säädetty?”

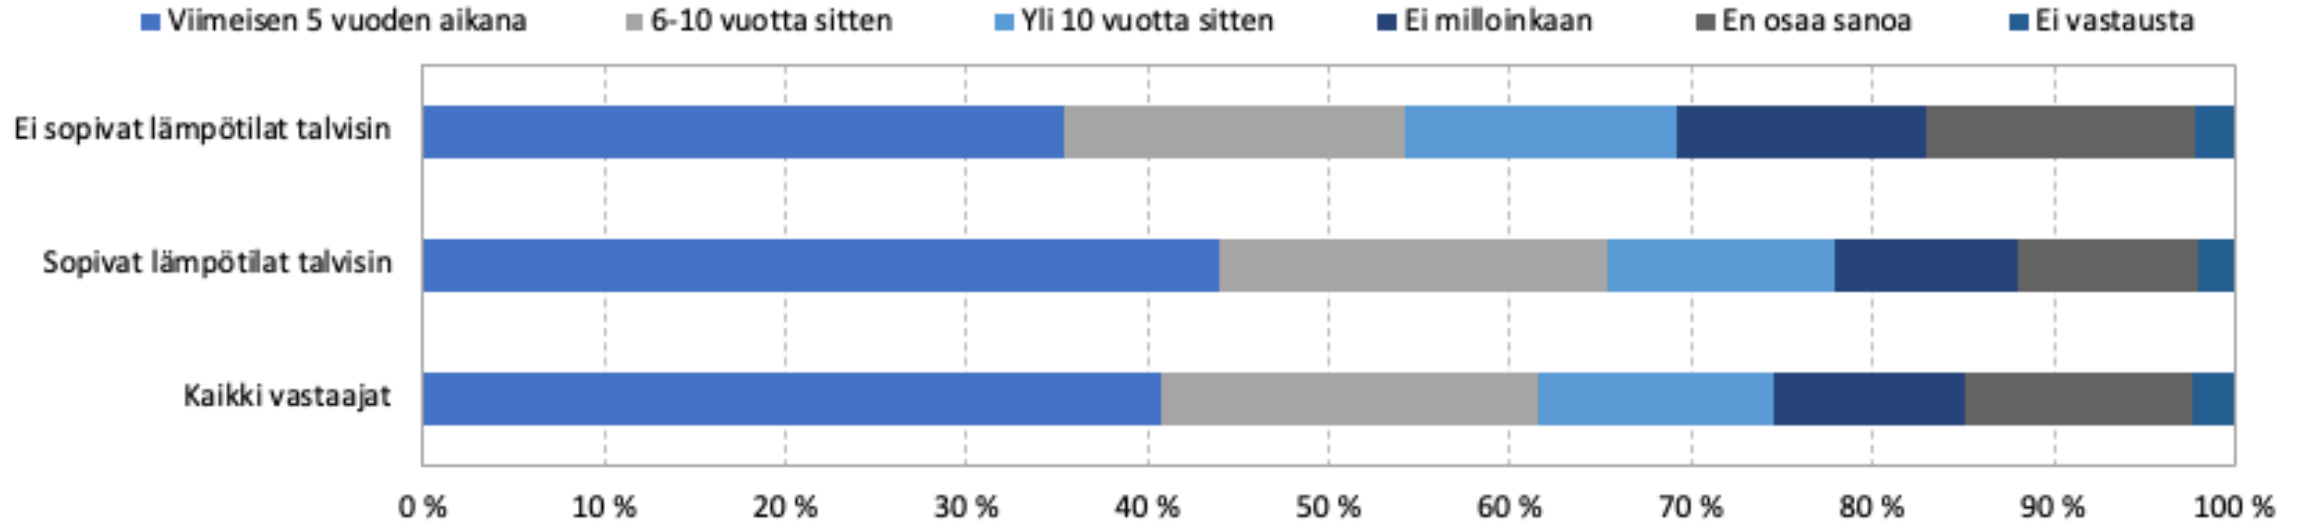


Huomioitu vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet lämmitystavakseen vesikiertoisen ratkaisun (kaikkivastaajat 100% = 2570 vastaajaa)

Ei sopivat lämpötilat talvisin: 100 % = 603 vastaajaa

Kyselyyn vastanneiden taustatietoja

Kyselyn vastaajat



Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

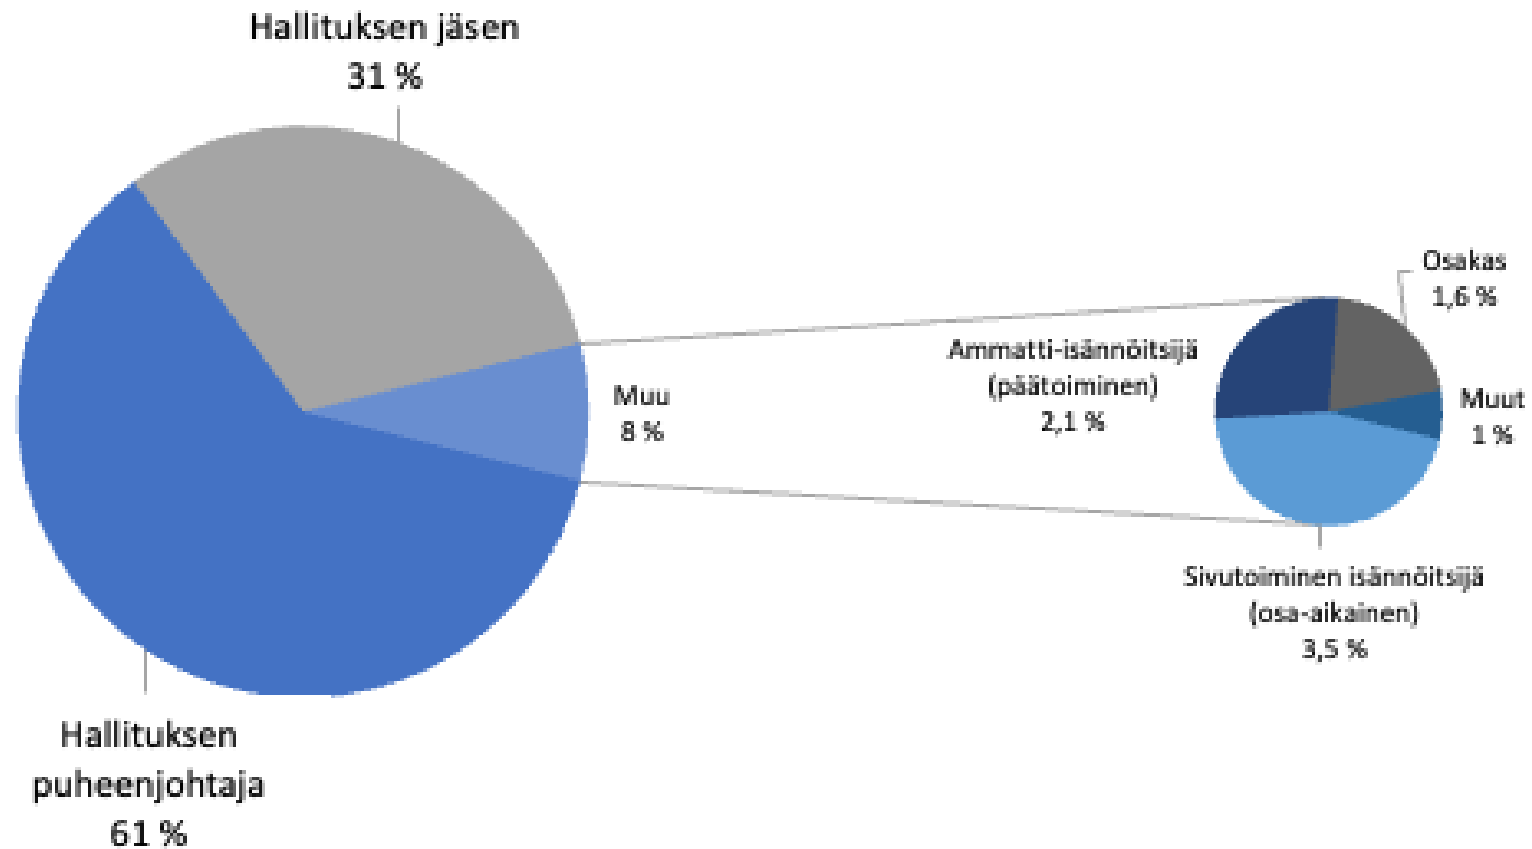

Kokonaisvastaajamäärä 2931 vastaajaa



Kyselyn vastaajat

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

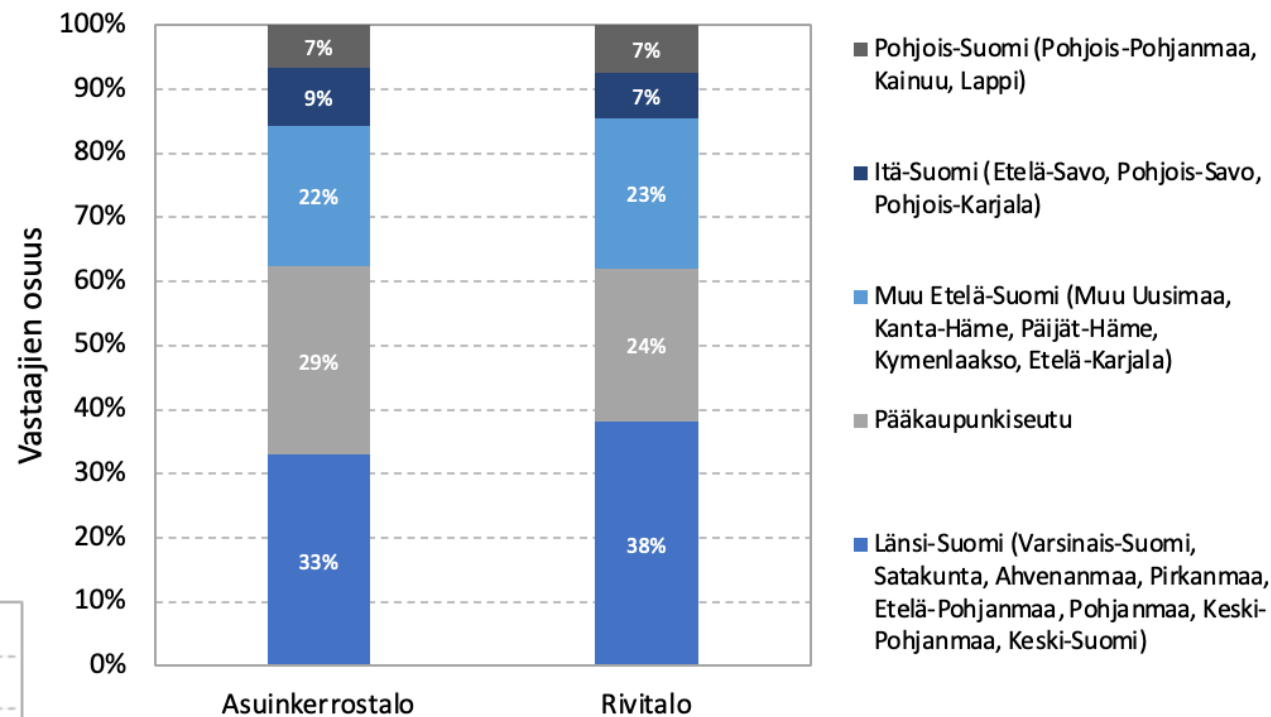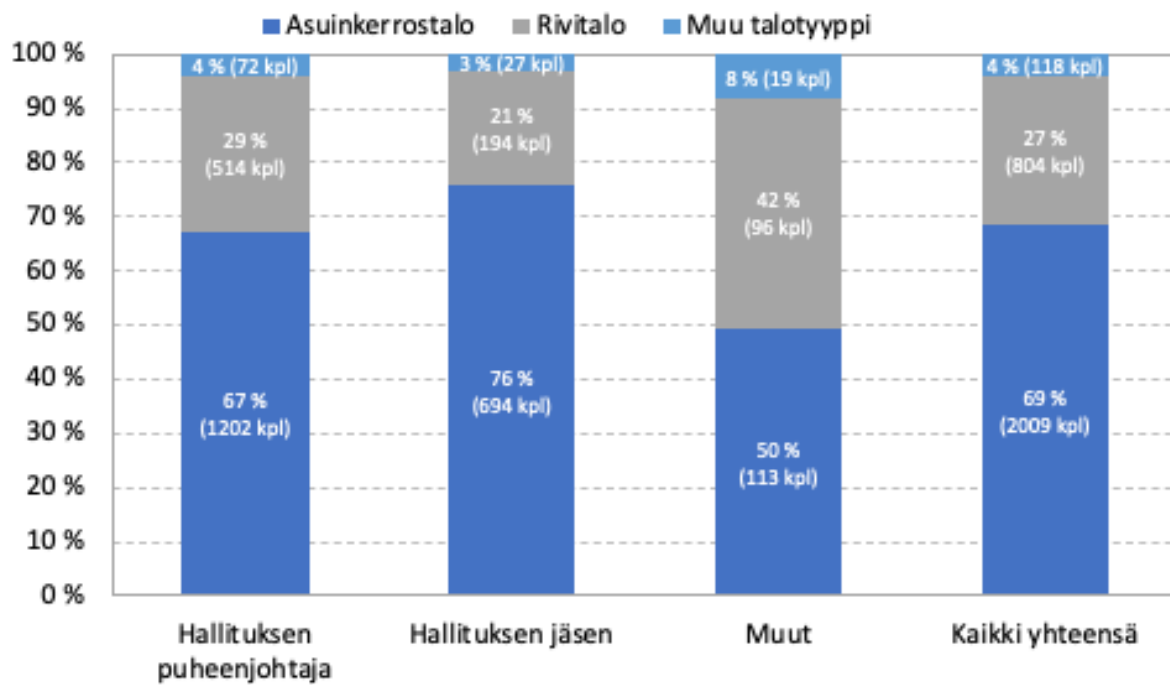


Kyselyn vastaajat

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

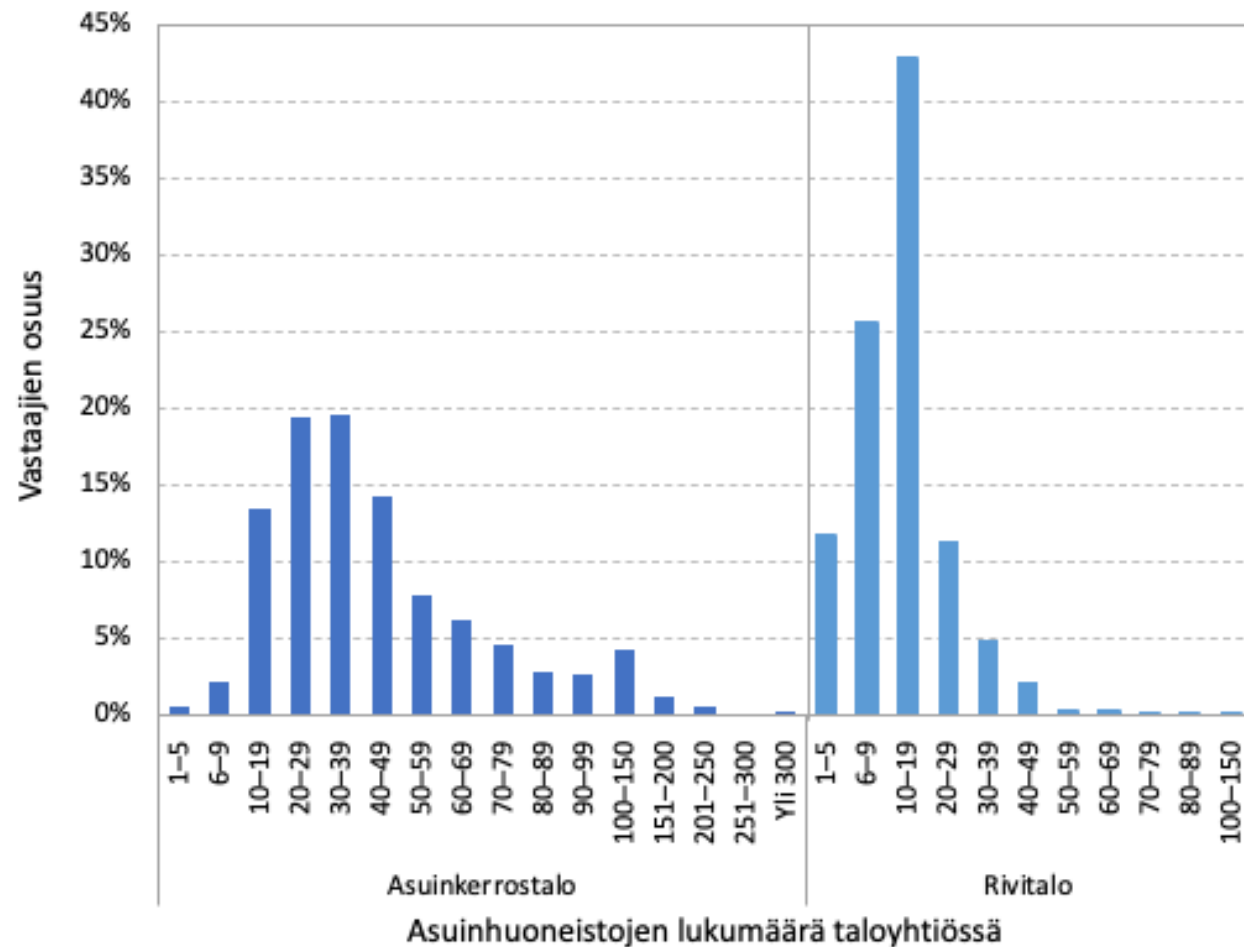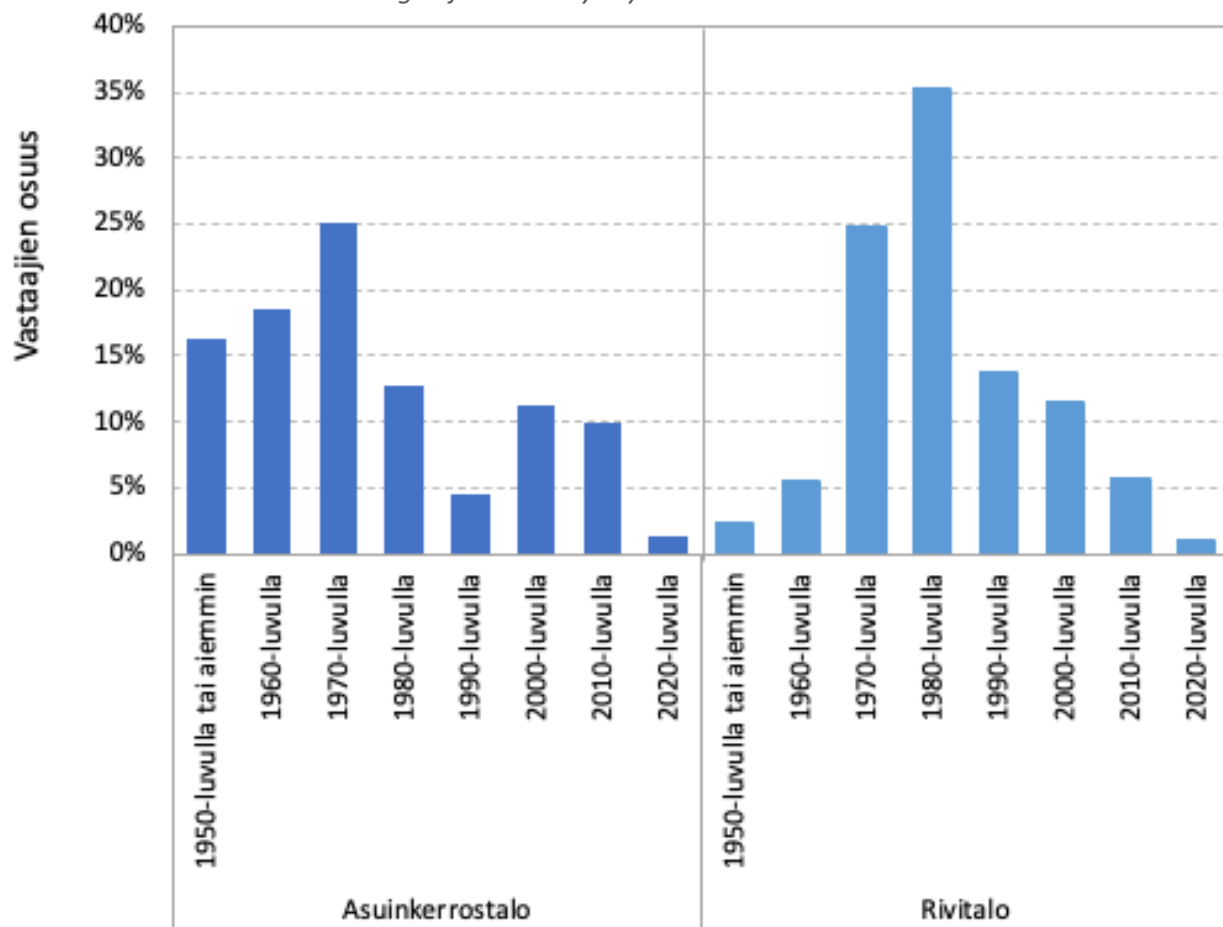

Kyselyn vastaajat – lämmitystavat - asuin kerrostalot


Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

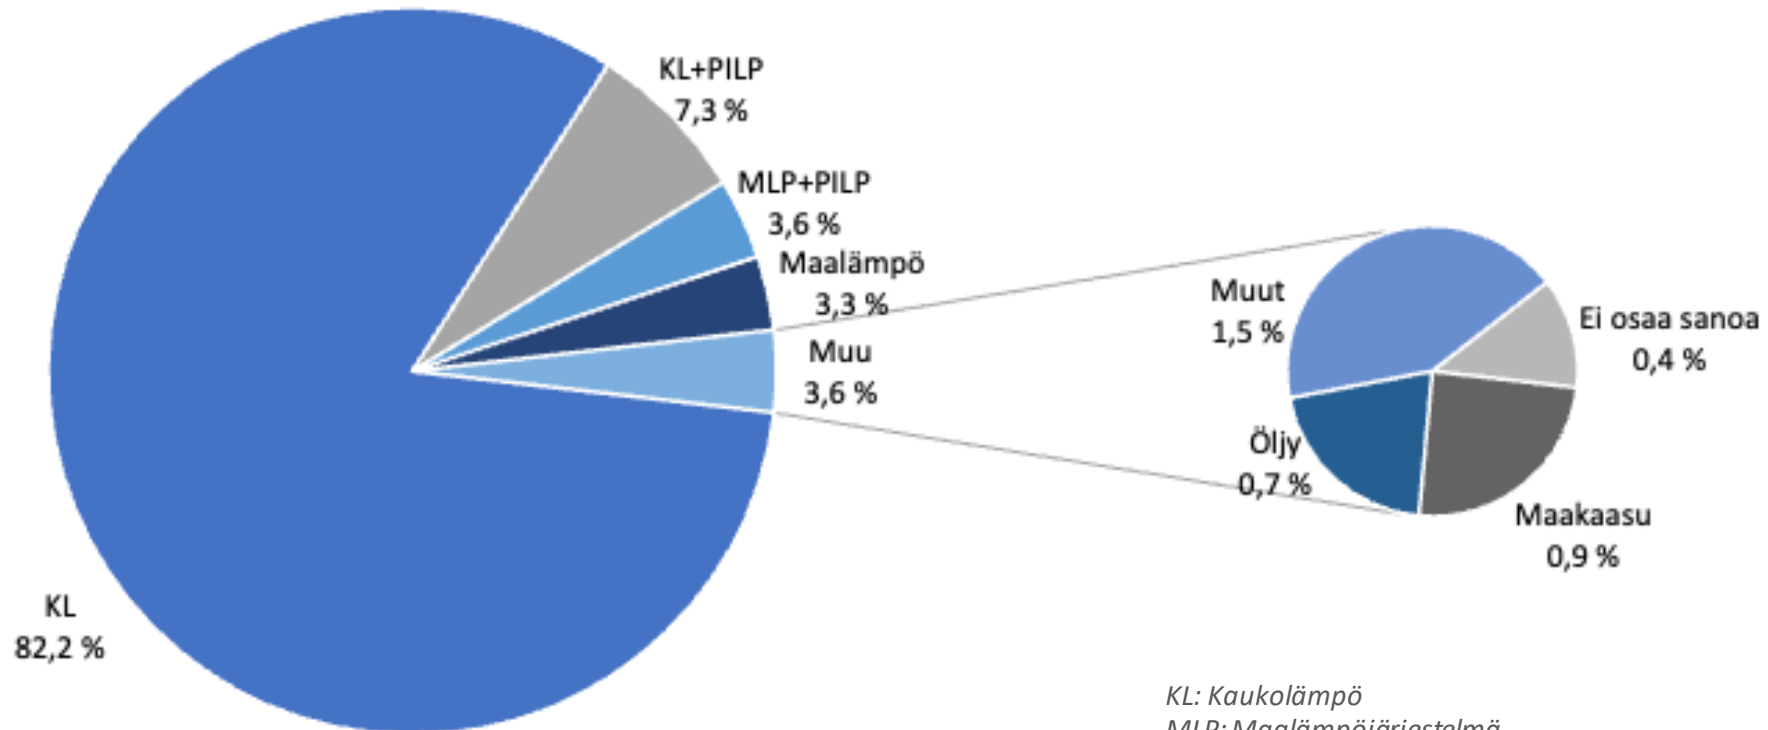

KL: Kaukolämpö
MLP: Maalämpöjärjestelmä
PILP: Poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpputalteenottojärjestelmällä

Kyselyn vastaajat – lämmitystavat - rivitalot

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

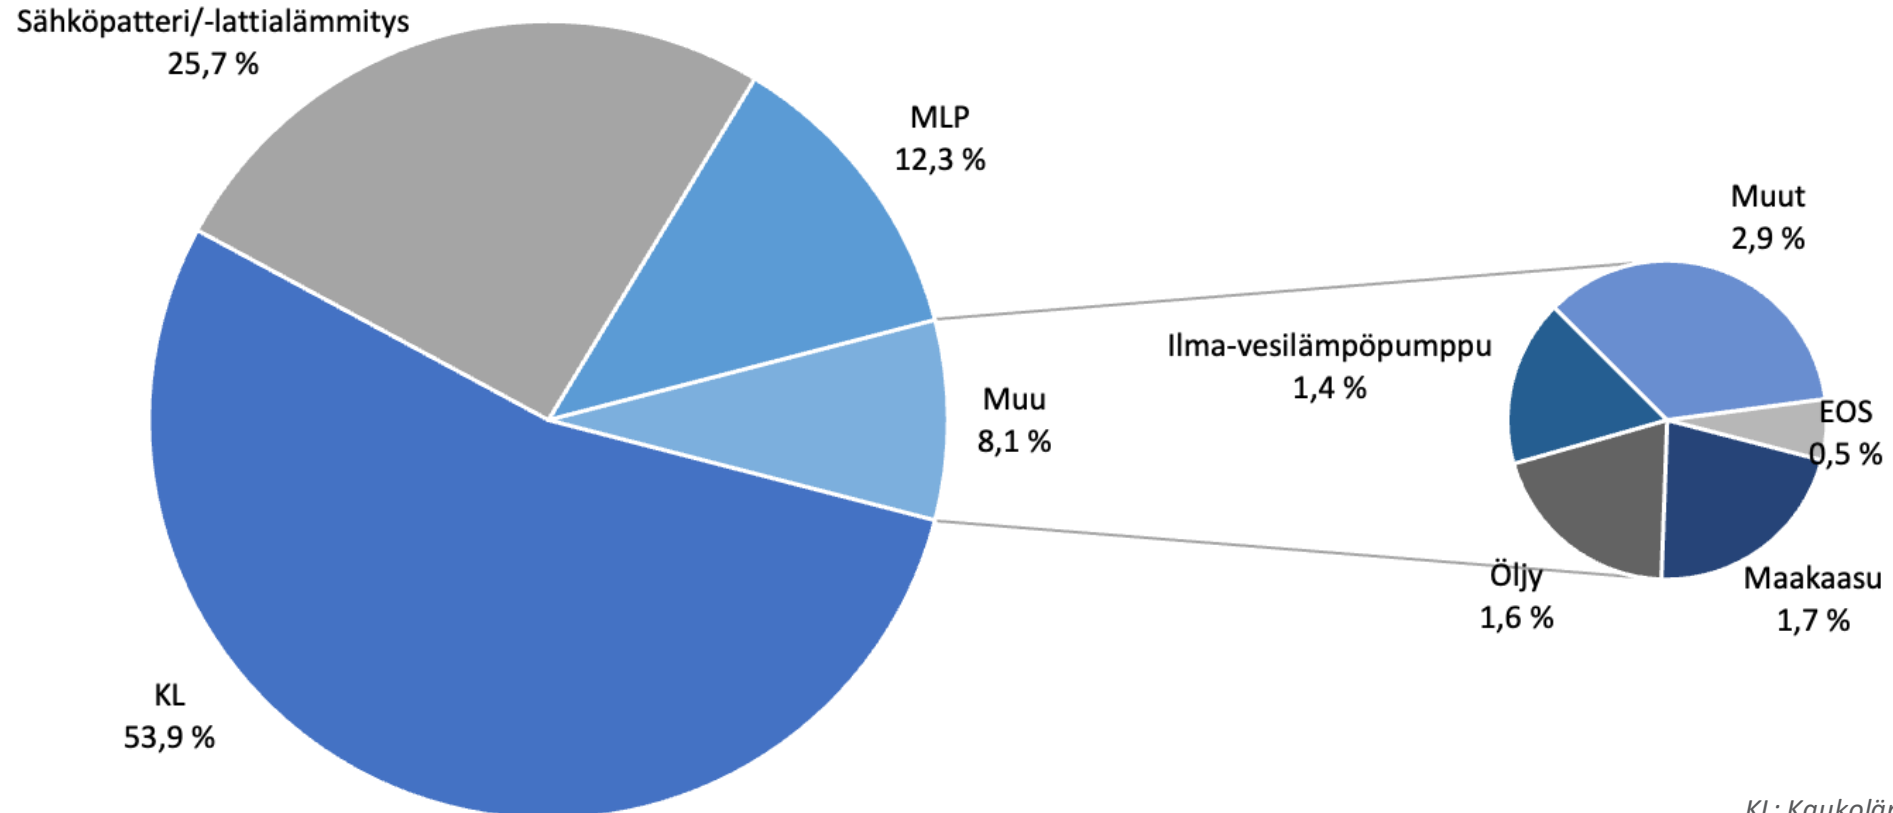

KL: Kaukolämpö
MLP: Maalämpöjärjestelmä
EOS: En osaa sanoa

Kyselyn vastaajat – ilmanvaihtojärjestelmät

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely 2022

